



221112341334

检 验 检 测 报 告

报告编号：HC2610049

项目名称： 浙江华德利纺织印染有限公司地下水自行监测
(半年度)

委托单位： 浙江华德利纺织印染有限公司

受检单位： 浙江华德利纺织印染有限公司

检测类别： 委托检测



浙江新鸿检测技术有限公司

2026年10月26日





本公司声明

- 一、本报告无本公司“检验检测专用章”或公章无效。
- 二、本报告不得有涂改、增删或检测印章不符者无效。
- 三、本报告无编制人、校核人、审核人、签发人签字无效。
- 四、未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。经同意复制本报告，复印报告未重新加盖“检验检测专用章”或公章无效。
- 五、对检验检测结果有异议者，请于收到报告书之日起十五日内向我公司提出。
- 六、本公司对委托人送检的样品进行检验的，检验检测报告对样品所检项目的符合性情况负责，送检样品的代表性和真实性由委托人负责。

联系地址：浙江省嘉兴市南湖区创业路南11幢二层、三层

邮政编码：314000

联系电话：0573-83699998

传 真：0573-83595022

浙江新鸿检测技术有限公司
检 验 检 测 报 告

报告编号：HC2610049

一、项目信息

委托单位	浙江华德利纺织印染有限公司	委托单位地址	海宁市许村镇工业园区（许巷）
受检单位	浙江华德利纺织印染有限公司	受检单位地址	海宁市许村镇工业园区（许巷）
项目名称	浙江华德利纺织印染有限公司地下水自行监测（半年度）		
检测地址	浙江新鸿检测技术有限公司、浙江华德利纺织印染有限公司		
采样单位	浙江新鸿检测技术有限公司	采样人	史秋翱、沈峰
样品类别	地下水		
采样日期	2026.10.12	接收日期	2026.10.12
检测日期	2026.10.12-2026.10.17		

二、检测方法依据及仪器设备

样品类别	检测项目	分析方法及依据	检出限	仪器设备及编号
地下水	色度	地下水水质分析方法 第4部分：色度的测定 铂-钴标准比色法 DZ/T 0064.4-2021	5度	/
	浊度	水质 浊度的测定 浊度计法 HJ 1075-2019	0.3NTU	2100Q 浊度计 ZJXH-108-05
	pH值	水质 pH值的测定 电极法 HJ 1147-2020	/	F2型 便携式pH计/氧化还原电位 ZJXH-106-15
	溶解性固体总量	地下水水质分析方法 第 9 部分：溶解性固体总量的测定 重量法 DZ/T 0064.9-2021	2mg/L	LS220A 电子天平 ZJXH-008-09
	耗氧量	地下水水质分析方法第68部分：耗氧量的测定 酸性高锰酸钾滴定法 DZ/T 0064.68-2021	0.04mg/L	50ml 酸式滴定管 ZJXH-172-01
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	0.025mg/L	752N 紫外可见分光光度计 ZJXH-010-09

浙江新鸿检测技术有限公司

检 验 检 测 报 告

报告编号: HC2610049

氟化物	水质 氟化物的测定 离子选择电极法 GB/T 7484-1987	0.05mg/L	PHS-3C pH计 ZJXH-011-01
碘化物	水质 碘化物的测定 离子色谱法 HJ 778-2015	0.002mg/L	CIC-D100 离子色谱仪 ZJXH-005-35
阴离子表面活性剂	水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲基蓝分光光度法 GB/T 7494-1987	0.05mg/L	752N 紫外可见分光光度计 ZJXH-010-10
亚硝酸盐氮	水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法 GB/T 7493-1987	0.003mg/L	752N 紫外可见分光光度计 ZJXH-010-10
氰化物	地下水水质分析方法第52部分: 氰化物的测定 吡啶-吡啶肟酮分光光度法 DZ/T 0064.52-2021	0.002mg/L	752N 紫外可见分光光度计 ZJXH-010-10
挥发酚	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009	0.0003mg/L	752N 紫外可见分光光度计 ZJXH-010-10
硫化物	水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 HJ 1226-2021	0.003mg/L	752N 紫外可见分光光度计 ZJXH-010-10
硫酸盐	水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法 (试行) HJ/T 342-2007	8mg/L	752N 紫外可见分光光度计 ZJXH-010-10
氯化物	地下水水质分析方法 第50部分: 氯化物的测定 银量滴定法 DZ/T 0064.50-2021	1.8mg/L	10ml 微量滴定管 ZJXH-172-05
硝酸盐氮	水质 硝酸盐氮的测定 紫外分光光度法 (试行) HJ/T 346-2007	0.08mg/L	Uvmini-1285 紫外可见分光光度计 ZJXH-010-08
总硬度	水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法 GB/T 7477-1987	5.0mg/L, 以CaCO ₃ 计	50ml 酸式滴定管 ZJXH-172-01
铜	水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	0.08μg/L	Agilent 7500ce 电感耦合等离子体质谱仪(I CP-MS) ZJXH-005-37
锌	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987	0.05mg/L	AA-6300 原子吸收分光光度计 ZJXH-006-11

浙江新鸿检测技术有限公司

检 验 检 测 报 告

报告编号: HC2610049

铅	水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	0.09μg/L	Agilent 7500ce 电感耦合等离子体质谱仪(I CP-MS) ZJXH-005-37
镉	水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	0.05μg/L	Agilent 7500ce 电感耦合等离子体质谱仪(I CP-MS) ZJXH-005-37
锰	水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11911-1989	0.01mg/L	AA-6300 原子吸收分光光度计 ZJXH-006-11
钠	水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	6.36μg/L	Agilent 7500ce 电感耦合等离子体质谱仪(I CP-MS) ZJXH-005-37
铁	水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11911-1989	0.03mg/L	AA-6300 原子吸收分光光度计 ZJXH-006-11
总硒	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	0.4μg/L	AFS-930 原子荧光光度计 ZJXH-006-13
铬	水质 铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 757-2015	0.03mg/L	AA-6300 原子吸收分光光度计 ZJXH-006-11
六价铬	地下水水质分析方法 第17部分: 总铬和六价铬量的测定 二苯碳酰二肼分光光度法DZ/T 0064.17-2021	0.004mg/L	752N 紫外可见分光光度计 ZJXH-010-10
铝	水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	1.15μg/L	Agilent 7500ce 电感耦合等离子体质谱仪(I CP-MS) ZJXH-005-37
总砷	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	0.3μg/L	AFS-930 原子荧光光度计 ZJXH-006-13
总锑	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	0.2μg/L	AFS-930 原子荧光光度计 ZJXH-006-13
总汞	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	0.04μg/L	AFS-930 原子荧光光度计 ZJXH-006-13

浙江新鸿检测技术有限公司

检 验 检 测 报 告

报告编号: HC2610049

	苯	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	1.4μg/L	GCMS-QP2010SE 气质联用仪 ZJXH-005-51
	甲苯	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	1.4μg/L	GCMS-QP2010SE 气质联用仪 ZJXH-005-51
	三氯甲烷	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	1.4μg/L	GCMS-QP2010SE 气质联用仪 ZJXH-005-51
	四氯化碳	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	1.5μg/L	GCMS-QP2010SE 气质联用仪 ZJXH-005-51
	萘	水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法H J 478-2009	0.012μg/L	岛津LC-20A 液相色谱仪 ZJXH-005-41
	可吸附有机卤素 (AOX)	水质 可吸附有机卤素(AOX)的测定 离子色谱法 HJ/T 83-2001	0.033mg/L	ICS-1000 离子色谱仪 ZJXH-005-18
	可萃取性石油烃 (C ₁₀ ~C ₄₀)	水质 可萃取性石油烃(C ₁₀ ~C ₄₀)的测定 气相色谱法 HJ 894-2017	0.01mg/L	GC-2010 P1US 气相色谱仪 ZJXH-005-50
	苯并[a]芘	水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法H J 478-2009	0.004μg/L	岛津LC-20A 液相色谱仪 ZJXH-005-41
	苯胺	水质 苯胺类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 822-2017	0.057μg/L	7890A(G3440A)+5975C 气质联用仪 ZJXH-005-19
	臭和味	生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023	/	/
	肉眼可见物	生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023	/	/
备注: 以上仪器设备无租用借用情况。				

浙江新鸿检测技术有限公司

检验检测报告

报告编号: HC2610049

三、检测结果

3.1地下水检测结果

采样日期	2026.10.12			标准限值	执行标准
采样点名称	ES1	JS1	BS1		
样品性状	淡黄色,微浑	淡黄色,微浑	淡黄色,微浑		
样品编号	HC2610049-XS-2-1 -1	HC2610049-XS-3-1 -1	HC2610049-XS-4-1 -1		
检测项目	检测结果				
总锑(μg/L)	6.5	8.8	17.8	10	《地下水质量标准》 GB/T 14848-2017 表2 IV类
萘(μg/L)	<0.012	<0.012	<0.012	600	
苯并[a]芘(μg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	0.50	
色度(度)	15	10	25	25	《地下水质量标准》 GB/T 14848-2017 表1 IV类
浊度(NTU)	196	201	109	10	
pH值(无量纲)	7.6(水温24.1℃)	7.7(水温23.7℃)	7.4(水温23.3℃)	5.5≤pH < 6.5, 8.5 < pH≤9.0	
溶解性固体总量(mg/L)	682	592	676	2000	
耗氧量(mg/L)	8.31	9.50	7.62	10.0	
氨氮(mg/L)	0.564	1.36	0.968	1.50	
氟化物(mg/L)	1.82	0.73	0.54	2.0	
碘化物(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	0.50	
阴离子表面活性剂(mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	0.3	
亚硝酸盐氮(mg/L)	0.006	0.402	0.009	4.80	
氰化物(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	0.1	
挥发酚(mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.01	
硫化物(mg/L)	<0.003	<0.003	<0.003	0.10	
硫酸盐(mg/L)	112	84.9	49.4	350	
氯化物(mg/L)	112	86.4	98.6	350	
硝酸盐氮(mg/L)	1.96	3.17	1.79	30.0	
总硬度(mg/L, 以CaCO ₃ 计)	245	223	137	650	
铜(μg/L)	4.75	3.77	4.20	1500	
锌(mg/L)	<0.05	0.77	<0.05	5.00	
铅(μg/L)	1.22	1.18	1.35	100	
镉(μg/L)	0.08	0.06	0.07	10	
锰(mg/L)	0.42	0.74	0.31	1.50	
钠(μg/L)	1.52×10 ⁵	6.81×10 ⁴	5.49×10 ⁴	4.00×10 ⁵	

浙江新鸿检测技术有限公司

检 验 检 测 报 告

报告编号：HC2610049

采样日期	2026.10.12						标准限值	执行标准
采样点名称	ES1		JS1		BS1			
样品性状	淡黄色,微浑		淡黄色,微浑		淡黄色,微浑			
样品编号	HC2610049-XS-2-1 -1		HC2610049-XS-3-1 -1		HC2610049-XS-4-1 -1			
检测项目	检测结果							
铁(mg/L)	0.98		1.08		0.42		2.0	《地下水质量标准》GB/T 14848-2017 表1 IV类
总硒(μg/L)	0.4		<0.4		<0.4		100	
六价铬(mg/L)	<0.004		<0.004		<0.004		0.10	
铝(μg/L)	229		208		225		500	
总砷(μg/L)	8.9		9.0		10.6		50	
总汞(μg/L)	0.08		0.08		0.07		2	
苯(μg/L)	<1.4		<1.4		<1.4		120	
甲苯(μg/L)	<1.4		<1.4		<1.4		1400	
三氯甲烷(μg/L)	<1.4		<1.4		<1.4		300	
四氯化碳(μg/L)	<1.5		<1.5		<1.5		50.0	
臭和味(等级)	原水	无任何 气味	原水	无任何 气味	原水	无任何 气味	无	
	等级	0	等级	0	等级	0		
	煮沸水	无任何 气味	煮沸水	无任何 气味	煮沸水	无任何 气味		
	等级	0	等级	0	等级	0		
肉眼可见物(无量纲)	摇匀后有细小颗粒		摇匀后有细小颗粒		摇匀后有细小颗粒		无	
铬(mg/L)	<0.03		<0.03		<0.03		/	/
可吸附有机卤素（AOX） (mg/L)	0.052		<0.033		0.038		/	/
可萃取性石油烃（C ₁₀ ~C ₄₀ ） (mg/L)	0.50		0.30		0.25		/	/
苯胺(μg/L)	<0.057		<0.057		<0.057		/	/
备注：1、《地下水质量标准》GB/T 14848-2017 表1 IV类标准中铜限值为1.5mg/L，换算为1500μg/L；铅限值为0.10mg/L，换算为100μg/L；镉限值为0.01mg/L，换算为10μg/L；钠限值为400mg/L，换算为4.00×10 ⁵ μg/L；铝限值为0.50mg/L，换算为500μg/L；总硒限值为0.1mg/L，换算为100μg/L；总砷限值为0.05mg/L，换算为50μg/L；总汞限值为0.002mg/L，换算为2μg/L。								
2、《地下水质量标准》GB/T 14848-2017表2 IV类标准中总锑限值为0.01mg/L，换算为10μg/L。								

浙江新鸿检测技术有限公司

检验检测报告

报告编号: HC2610049

采样日期	2026.10.12	标准限值	执行标准
采样点名称	IS1		
样品性状	淡黄色,微浑		
样品编号	HC2610049-XS-5-1-1		
检测项目	检测结果		
总镉($\mu\text{g/L}$)	7.4	10	《地下水质量标准》 GB/T 14848-2017 表2 IV类
苯并[a]芘($\mu\text{g/L}$)	<0.012	600	
苯并[a]芘($\mu\text{g/L}$)	<0.004	0.50	
色度(度)	25	25	《地下水质量标准》 GB/T 14848-2017 表1 IV类
浊度(NTU)	110	10	
pH值(无量纲)	7.4(水温23.0℃)	5.5≤pH < 6.5, 8.5 < pH≤9.0	
溶解性固体总量(mg/L)	776	2000	
耗氧量(mg/L)	7.67	10.0	
氨氮(mg/L)	1.12	1.50	
氟化物(mg/L)	0.50	2.0	
碘化物(mg/L)	<0.002	0.50	
阴离子表面活性剂(mg/L)	<0.05	0.3	
亚硝酸盐氮(mg/L)	0.453	4.80	
氰化物(mg/L)	<0.002	0.1	
挥发酚(mg/L)	<0.0003	0.01	
硫化物(mg/L)	<0.003	0.10	
硫酸盐(mg/L)	151	350	
氯化物(mg/L)	241	350	
硝酸盐氮(mg/L)	2.07	30.0	
总硬度(mg/L, 以CaCO ₃ 计)	203	650	
铜($\mu\text{g/L}$)	4.33	1500	
锌(mg/L)	<0.05	5.00	
铅($\mu\text{g/L}$)	1.42	100	
镉($\mu\text{g/L}$)	0.06	10	
锰(mg/L)	0.08	1.50	
钠($\mu\text{g/L}$)	5.50×10 ⁴	4.00×10 ⁵	
铁(mg/L)	0.11	2.0	

浙江新鸿检测技术有限公司

检验检测报告

报告编号：HC2610049

采样日期	2026.10.12		标准限值	执行标准
采样点名称	IS1			
样品性状	淡黄色,微浑			
样品编号	HC2610049-XS-5-1-1			
检测项目	检测结果			
总硒(μg/L)	0.4		100	《地下水质量标准》 GB/T 14848-2017 表1 IV类
六价铬(mg/L)	<0.004		0.10	
铝(μg/L)	238		500	
总砷(μg/L)	6.4		50	
总汞(μg/L)	0.10		2	
苯(μg/L)	<1.4		120	
甲苯(μg/L)	<1.4		1400	
三氯甲烷(μg/L)	<1.4		300	
四氯化碳(μg/L)	<1.5		50.0	
臭和味(等级)	原水	无任何气味	无	
	等级	0		
	煮沸水	无任何气味		
	等级	0		
肉眼可见物(无量纲)	摇匀后有细小颗粒		无	

浙江新鸿检测技术有限公司
检验检测报告

报告编号：HC2610049

采样日期	2026.10.12	标准限值	执行标准
采样点名称	IS1		
样品性状	淡黄色,微浑		
样品编号	HC2610049-XS-5-1-1		
检测项目	检测结果		
铬(mg/L)	<0.03	/	/
可吸附有机卤素（AOX）(mg/L)	0.045	/	/
可萃取性石油烃（C ₁₀ ~C ₄₀ ）(mg/L)	0.17	/	/
苯胺(μg/L)	<0.057	/	/
备注：1、《地下水质量标准》GB/T 14848-2017 表1 IV类标准中铜限值为1.5mg/L，换算为1500μg/L；铅限值为0.10mg/L，换算为100μg/L；镉限值为0.01mg/L，换算为10μg/L；钠限值为400mg/L，换算为4.00×10 ⁵ μg/L；铝限值为0.50mg/L，换算为500μg/L；总硒限值为0.1mg/L，换算为100μg/L；总砷限值为0.05mg/L，换算为50μg/L；总汞限值为0.002mg/L，换算为2μg/L。 2、《地下水质量标准》GB/T 14848-2017表2 IV类标准中总锑限值为0.01mg/L，换算为10μg/L。			

报告结束

报告编制：

王佳丽

校核人：



审核人：

姚磊


签发人：

王佳丽

签发日期：2026年10月26日

附件

1.点位图

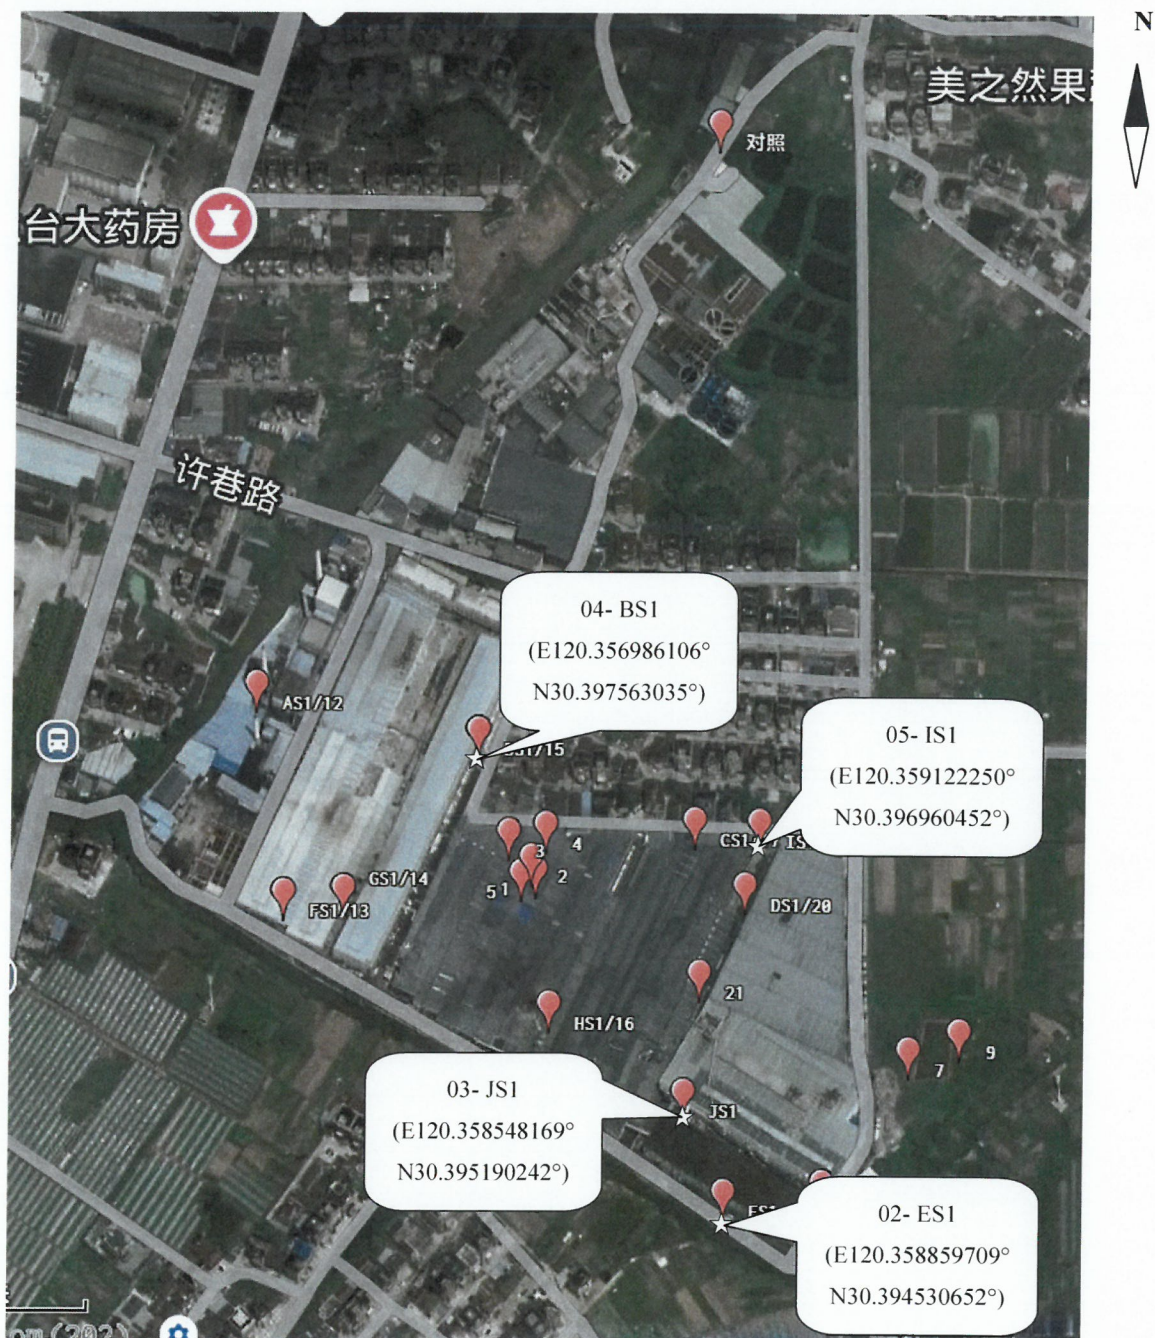

2.地下水点位信息

采样点位	经纬度
ES1	E120.358859709°N30.394530652°
JS1	E120.358548169°N30.395190242°
BS1	E120.356986106°N30.397563035°
IS1	E120.359122250°N30.396960452°